🛕 Non accendere mai alcuna apparecchiatura quando ci sono evidenze di incendi, acqua o danni strutturali.



Prima dell'installazione è necessario scaricare (https://ledit-web.it/download/ MANUALE di FVDi-**AC e** leggere, comprendere le istruzioni dettagliate del manuale di installazione FVD più recente.

FVD deve essere installato solo da un personale qualificato.

A Durante l'installazione, scollegare FVD. Leggere e comprendere gli avvisi di sicurezza prima dell'installazione.

1. Note generali

Istruzioni

- Si consiglia agli installatori LeditSUN di indossare indumenti e DPI forniti dal datore di lavoro. Gli operatori non devono indossare vestiti o accessori che possano innescare incendi o produrre elettricità statica o qualsiasi capo di abbigliamento che possa influire sulla sicurezza personale. Quando si effettua un'operazione sull'apparecchiatura, gli indumenti e gli strumenti devono essere adeguatamente isolati.
- Il funzionamento ottimale del sistema FVD-AC è garantito ad una temperatura ambiente massima di 40 °C (104 °F).
- A causa dei vari tipi di pareti, il fissaggio del sistema FVD-AC potrebbe differire da caso a caso: utilizzare strumenti e viti appropriati per
- Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero per la circolazione dell'aria intorno al sistema FVD-AC (500 mm dal basso).
- In caso di accessori mancanti, contattare il Servizio Assistenza Ledit.

- Le parti FVD-AC NON DEVONO essere energizzate durante il montaggio e l'installazione.
- Non installare il FVD-AC in una posizione direttamente esposta al
- Il FVD-AC deve essere installato all'interno di un ambiente con umidità relativa che va dal 5 % al 95 % senza condensa.
- Non montare il sistema FVD-AC sopra o sotto materiali da costruzione infiammabili.
- Non installare il sistema FVD-AC in aree in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili.
- Non installare il sistema FVD-AC in aree soggette a rischio di

2. Montaggio

Istruzioni

- L'installazione deve essere eseguita solo da personale qualificato. Le operazioni qui descritte devono essere eseguite solo da installatori qualificati.
- Il cliente è civilmente responsabile per la qualifica e lo stato mentale o fisico delle figure professionali che gestiscono questa apparecchiatura. Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale richiesti dalle leggi del paese di destinazione e qualsiasi altra cosa fornita al loro datore di lavoro.
- Installare il FVD-AC in modo da avere il display LCD all'altezza degli
- La superficie in cui verrà installato il FVD-AC deve sopportare il suo peso (max 30 kg).
- Per evitare il rischio di scosse elettriche o altre lesioni, verificare che non vi siano linee elettriche o idrauliche nelle pareti prima di forare i fori di montaggio del FVD-AC.

- Seguire i passaggi di installazione per montare il FVD-AC:
- Fissare le staffe di montaggio superiore e inferiore al corpo FVD-AC (seguire le istruzioni mostrate nella figura 2).
- Praticare i fori per fissare il supporto di montaggio FVD-AC sulla parete.
- Fissare il supporto di montaggio alla parete.
- Montare il FVD-AC.
- Fissare il FVD-AC alla parete utilizzando le viti di fissaggio della staffa inferiore.

Figura 1




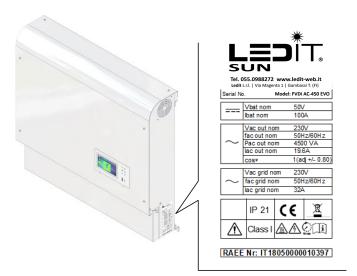




Figura 2

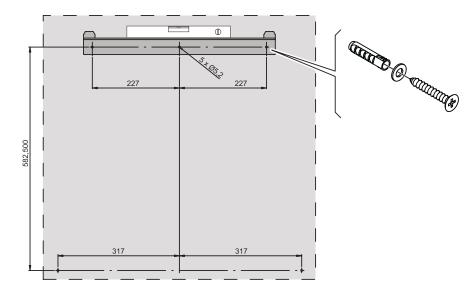

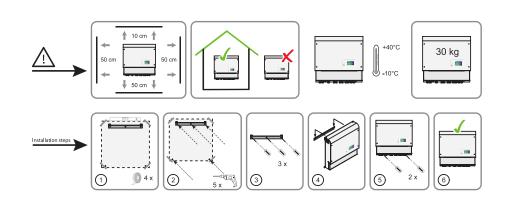

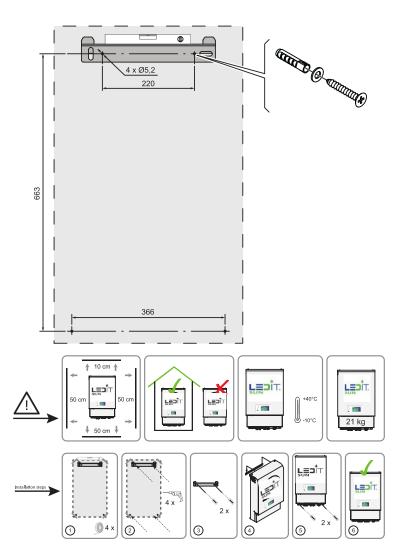

🛕 Non accendere mai alcuna apparecchiatura quando ci sono evidenze di incendi, acqua o danni strutturali.

Guida rapida di installazione



Prima dell'installazione è necessario scaricare (https://ledit-web.it/download/ MANUALE di FVDi-AC e leggere, comprendere le istruzioni dettagliate del manuale di installazione FVD più recente.

FVD deve essere installato solo da un personale qualificato.

Durante l'installazione, scollegare FVD. Leggere e comprendere gli avvisi di sicurezza prima dell'installazione.

3. Connessioni elettriche

Istruzioni

- Fare riferimento alla figura 3 riportata di seguito per identificare i FVD di connessione dell'inverter FVD-AC.
- Per motivi di sicurezza, per ogni singolo sistema FVD-AC deve essere predisposto un sezionatore di carico di ingresso opportunamente valutato (30A). Nessun carico deve essere collegato direttamente all'inverter FVD-AC.
- Il conduttore di protezione di terra deve avere una sezione almeno pari o superiore alla sezione dei cavi per il collegamento alla rete pubblica (AC) e comunque in conformità con i requisiti delle normative locali.
- ATTENZIONE: Le normative locali in vigore nel paese di installazione possono richiedere l'installazione di un interruttore DC aggiuntivo esterno per le linee positive e negative della batteria. Il dispositivo deve essere opportunamente dimensionato in base ai valori massimi di tensione e corrente specificati nei dati tecnici del FVD-AC.
- L'inverter FVD-AC è fornito di un doppio contatto di messa a terra che deve essere obbligatoriamente collegato al conduttore di protezione.


Connessioni rete AC e carichi domestici:


- Le perdite di potenza sulla linea GRID IN GRID OUT devono essere inferiori all'1% della potenza nominale
- Il conduttore di NEUTRO (N) della porta AC OUT, durante il funzionamento in modalità EPS, è vincolato automaticamente al potenziale di terra.
- Per ragioni di sicurezza il funzionamento del sistema di interblocco automatico in modalità EPS è disabilitato per impostazione di fabbrica.
- Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore principale della linea AC esterna sia scollegato e che gli interruttori del circuito AC GRID ed AC OUT siano scollegati.
- Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore AC BYPASS sia in posizione "1".
- Non eseguire altre operazioni sull'inverter per almeno 10 minuti. L'inverter contiene condensatori che necessitano di un tempo minimo per la scarica.
- Collegare i fili di fase (L), neutro (N) e terra (PE) dell'ingresso della rete AC alla morsettiera GRID IN rispettando la corretta assegnazione.
- Collegare i fili di fase (L), neutro (N) e terra (PE) dell'uscita GRID OUT e AC OUT all'impianto domestico o alla linea dei carichi privilegiati rispettando la corretta assegnazione.

Connessione della batteria agli ioni di litio:

- L'impostazione di fabbrica predefinita del DLS-AC è impostata per funzionare senza batteria collegata
- Contattare il Servizio Assistenza LeditSUN per identificare le batterie supportate.
- Le normative locali in vigore nel paese di installazione possono richiedere l'installazione di un interruttore magnetotermico DC esterno oltre al sezionatore automatico integrato nel FVD-AC. L'interruttore magnetotermico DC deve essere correttamente dimensionato per le linee + e - al fine di garantire la disconnessione sicura della batteria dall'inverter in caso di manutenzione
- Il FVD-AC è dotato di un fusibile di sicurezza contro i cortocircuiti della batteria. Il fusibile è del tipo 100A 85Vdc per i modelli FVD 300AC/450AC o 60A 58Vdc per i modelli FVD 230AC. In caso di sostituzione, i dati nominali del fusibile non devono essere superate in alcun modo in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi in caso di cortocircuito.
- Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che i cavi della batteria siano scollegati dalla batteria e che i poli siano isolati per evitare cortocircuiti.
- Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che gli interruttori delle linee AC GRID ed AC OUT siano scollegati
- Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore della linea DC sia scollegato.
- Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore AC BYPASS sia in posizione
- Utilizzare cavi batteria con sezione di 16 mm² per i FVD 230AC e 25 mm² per i modelli FVD 300AC/450AC e con una lunghezza massima di 3 m per cavo.


Figura 3

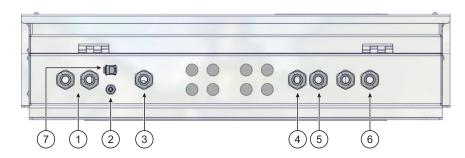

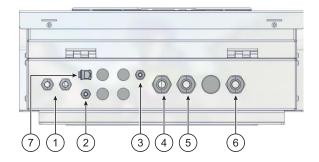

- 1 Ingresso BATTERIA
- 2 Predisposizione per sensore di temperatura batteria
- 3 Predisposizione per collegamenti esterni
- 4 Uscita rete AC
- 5 Ingresso rete AC
- 6 Uscita per CARICHI DOMESTICI
- 7 Presa per comunicazione LAN



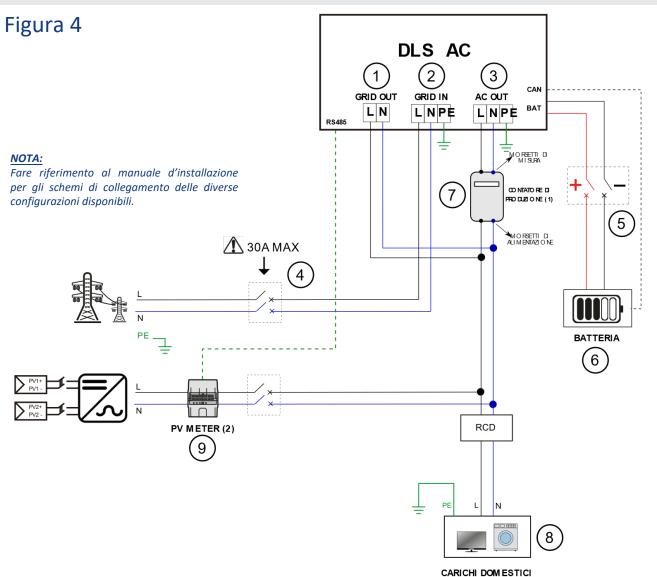

1 – Uscita GRID OUT

2 – Ingresso GRID IN

3 – Uscita AC OUT

4 – Int. Magnetotermico AC LINE (**30A max**)

5 – Int. Magnetotermico BATTERIA (*)

6 - Batteria Li-ION LV

7 – Contatore di produzione (*)

8 – Carichi DOMESTICI

9 – Energy meter PV (OPZIONALE)

(*) Dove richiesto dalla legislazione locale

LeditSUN – FVDi-AC Refitting Hybrid Inverter System © 2023 Ledit s.r.l. - All Rights Reserved – March 2023

Linee Guida per la SICUREZZA



Prima dell'installazione è necessario scaricare (https://ledit-web.it/download/ MANUALE di FVD-AC e leggere, comprendere le istruzioni dettagliate del manuale di installazione FVD più recente.

Conservare queste istruzioni. Queste linee guida sulla sicurezza contengono informazioni essenziali che devono essere seguite durante l'installazione del sistema FVD-AC secondo la procedura descritta nel manuale di installazione FVD-AC. Le istruzioni devono essere attentamente lette e comprese prima di utilizzare l'apparecchiatura ed essere conservate per riferimento futuro. Il sistema FVD-AC è un prodotto solo per applicazioni residenziali e l'installazione deve essere eseguita in un ambiente asciutto e interno. Il funzionamento ottimale del sistema FVD-AC è garantito ad una temperatura ambiente massima di 40 °C, privo di contaminante conduttivo. NOTA : Il sistema FVD-AC può essere installato solo da personale qualificato che deve comprendere e applicare pienamente le istruzioni di sicurezza fornite al fine di evitare scariche elettriche con pericolo di morte e danni gravi al prodotto.

Queste linee guida sulla sicurezza si applicano ai seguenti sistemi FVD-AC e alle fasi di utilizzo della durata del prodotto:

LeditSUN FVD-AC		
Potenza Uscita/Carica	Codice prodotto	Descrizione prodotto
1.7kVA	FVD 230AC	FVD Inverter 1Ph 1.7 kW AC
3 kVA	FVD 300AC	FVD Inverter 1Ph 3 kW AC
4.5 kVA	FVD 450AC	FVD Inverter 1Ph 4.5 kW AC

Fase di utilizzo	Utilizzatore	Azione
Logistica	Spedizioniere	Caricamento, stoccaggio, consegna
Installazione	Installatore qualificato	Disimballaggio, montaggio, installazione, messa in servizio
Funzionamento	Utilizzatore	Normale utilizzo tramite l'interfaccia utente, notifica di malfunzionamento, uso improprio, aggiornamento del
Assistenza e manutenzione	Assistenza qualificata	Check-up sta softwase stituzione dell'inverter o delle parti elettriche, aggiornamento
Disinstallazione	Installatore qualificato	soft ម្នាក់ entaggio del sistema FVD-AC installato
Smaltimento	Installatore qualificato o Utilizzatore	Riciclaggio del sistema FVD-AC

SIMBOLI ADOTTATI

Simboli relativi alla sicurezza



Pericoli imminenti che causano gravi lesioni. Pericolo di morte.



Comportamenti pericolosi che potrebbero causare lesioni gravi. Comportamenti pericolosi che potrebbero causare la morte.



Comportamenti che potrebbero causare lesioni minori a persone o danni minori alle cose.

Simboli di pericolo



Una scossa elettrica può essere fatale.

Evitare di toccare parti interne o esterne normalmente vive mentre il sistema è acceso.



Le superfici possono essere calde.



L'apparecchiatura contiene condensatori che immagazzinano elettricità statica, che potrebbe produrre scariche. Assicurarsi che i dispositivi abbiano scaricato la loro energia prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchiatura.



Le protezioni o i coperchi possono essere rimossi solo 10 minuti dopo aver scollegato l'inverter dall'alimentatore per consentire ai suoi componenti di raffreddarsi e a scaricare eventuali dispositivi statici di accumulo di elettricità.



I campi elettromagnetici possono avere effetti nocivi (ad oggi sconosciuti) sulla salute delle persone che sono soggette a lunga esposizione. Evitare di rimanere per lunghi periodi a meno di 20 cm dall'inverter.

Simboli di azione obbligatoria



Leggere le istruzioni. Queste istruzioni sono destinate agli installatori qualificati.



L'installatore qualificato deve essere un esperto del settore e deve quindi essere responsabile della messa in funzione del sistema secondo le istruzioni del produttore e la legislazione locale.



Qualsiasi riparazione o sostituzione di parti del sistema deve essere eseguita esclusivamente da installatori qualificati.

SIMBOLI ADOTTATI



Le funi e i veicoli utilizzati per il sollevamento devono essere adatti a sopportare il peso dell'attrezzatura.



Deve essere fornito un kit di pronto soccorso. Non sottovalutare ustioni o ferite.



Le istruzioni fornite nelle presente linee guida non sostituiscono le norme di sicurezza e i dati tecnici di installazione e operativi stampati sui prodotti, né sostituiscono gli attuali standard di sicurezza applicati nel paese in cui l'apparecchiatura è installata e le regole dettate dal buon senso.

Altri simboli



Le note precedute da questo simbolo riguardano questioni tecniche e facilità d'uso.



Se il livello di rumore supera i limiti di legge, l'area di lavoro deve essere circoscritta e tutte le persone che hanno accesso alla zona devono indossare otoprotettori o tappi per le orecchie. Il livello di rumore prodotto dall'inverter in normali condizioni di lavoro è: < 50 db.



Classificazione della classe di protezione IP21



Un fusibile a spina filettata non può essere utilizzato come interruttore del circuito di carico.



Non utilizzare strumenti di misura con una tensione di ingresso massima inferiore a 1000 V.



Durante l'installazione, assicurarsi che l'inverter sia spento.



La direttiva UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

AVVERTENZE



L'installazione deve essere eseguita solo da personale qualificato. Devono sempre utilizzati i dispositivi di protezione individuale richiesti dalle leggi del paese di installazione e qualsiasi altra cosa fornita al loro datore di lavoro.

Il sistema FVD-AC è in grado di funzionare anche in assenza della connessione di rete (funzionamento ad isola). In queste condizioni e in base alle impostazioni di sistema, l'uscita dell'inverter può essere commutata automaticamente in modalità EPS la quale, mediante un sistema di interblocco interno, andrà ad alimentare i carichi connessi ad una linea privilegiata. In base alle disposizioni di sicurezza vigenti nel Paese d'installazione, la linea di NEUTRO potrebbe dover essere obbligatoriamente connessa al potenziale di terra per garantire il funzionamento dei sistemi di protezione contro la scarica diretta previsti per la linea di alimentazione e posti a valle dell'inverter e/o per garantire il corretto funzionamento dei carichi collegati alla porta AC OUT. Il FVD-AC, in modalità EPS, realizza automaticamente la connessione della linea di NEUTRO al potenziale di terra. Qualora, per particolari esigenze, tale connessione non dovesse venire realizzata, per ottenere l'uscita dell'inverter flottante sarà necessario disabilitare la funzione di connessione automatica del NEUTRO al potenziale di terra attraverso il menù di configurazione del sistema. Fare riferimento alla sezione PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA.

L'alimentazione di emergenza in modalità EPS viene automaticamente attivata e disattivata in base allo stato di carica della batteria. Questo significa che in situazione di emergenza l'alimentazione della porta AC OUT può essere ristabilita in modo imprevisto anche in modalità standby. Per questo motivo, al fine di evitare possibili shock da scarica elettrica, prima di eseguire qualsiasi lavoro di installazione o manu-tenzione della rete domestica è necessario disattivare il funzionamento del FVD-AC mediante l'interruttore di AC BYPASS e disconnetterlo sia dalla rete di alimentazione AC, aprendo gli interruttori magnetotermici di sezionamento dell'impianto, che dal campo fotovoltaico, aprendo il sezionatore DC integrato nel FVD-AC.

Il sistema FVD-AC funziona con batterie agli ioni di litio a bassa tensione (LV). Le batterie producono elettricità e possono causare scosse elettriche o incendi in caso di cortocircuito o installazione errata. Solo le batterie agli ioni di litio a bassa tensione (LV) approvate da LeditSUN possono essere collegate al sistema FVD-AC. L'utilizzo di batterie non approvate può influire sul corretto funzionamento del sistema e solleva LeditSUN da tutte le responsabilità e invalida la garanzia. Le batterie devono essere installate in un'area idonea e conforme alle normative locali. L'area di installazione deve garantire una ventilazione sufficiente e l'assenza di fiamme libere e scintille, in quanto durante il funzionamento possono essere generati gas potenzialmente esplosivi.



LeditSUN – FVDi-AC Refitting Hybrid Inverter System

Linee Guida per la SICUREZZA



AVVERTENZE



Per eventuali dubbi o problemi relativi all'utilizzo del sistema, anche se non descritti qui, si prega di contattare l'installatore qualificato o il rappresentante commerciale LeditSUN. Il sistema FVD-AC non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica. LeditSUN declina ogni responsabilità se le regole per la corretta installazione non vengono rispettate e non è responsabile del sistema a monte o a valle dell'apparecchiatura che fornisce. L'esclusione dei dispositivi di protezione è estremamente pericolosa e solleva il produttore da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose.



Deve essere fornito un kit di pronto soccorso. Non sottovalutare ustioni o ferite.



Il sistema FVD-AC è destinato all'installazione interna.



Il sistema FVD-AC deve essere trasportato e conservato in luoghi interni con un intervallo di temperatura da -30 °C a +70 °C (-22 ° F e 158 ° F).

Il sistema FVD-AC deve essere utilizzato in luoghi senza acidi, gas o altre sostanze corrosive.

Il sistema FVD-AC deve essere utilizzato e conservato in luoghi con umidità relativa che vanno dal 5% al 95% senza condensa.

Il sistema FVD-AC deve essere trasportato in luoghi con umidità relativa che vanno dal 5 % al 95 %.

Il sistema FVD-AC deve essere utilizzato e conservato in luoghi con pressione atmosferica che vanno da 86 kPa a 106 kPa.

Il sistema FVD-AC deve essere trasportato in luoghi con pressione atmosferica che vanno da 70 kPa a 106 kPa.

Il sistema FVD-AC deve essere utilizzato ad un'altitudine massima sopra il livello del mare di 3000 m (9750 piedi).

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE



Evitare di toccare l'involucro dell'inverter durante il funzionamento dell'apparecchiatura.





Le protezioni o i coperchi possono essere rimossi solo 10 minuti dopo aver scollegato l'inverter dall'alimentatore per consentire ai suoi componenti di raffreddarsi e a scaricare eventuali dispositivi statici di accumulo di elettricità.



Non appena viene spento, la superficie dell'apparecchiatura potrebbe essere calda, quindi è necessario prestare molta attenzione. In caso di incendio, devono essere utilizzati estintori di schiuma di CO2 ed utilizzare sistemi auto aspiranti per spegnere gli incendi in spazi chiusi.



Se il livello di rumore supera i limiti di legge, l'area di lavoro deve essere circoscritta e tutte le persone che hanno accesso alla zona devono indossare otoprotettori o tappi per le orecchie. Il livello di rumore prodotto dall'inverter in normali condizioni di lavoro è: < 50 db.



Si consiglia agli installatori qualificati di indossare indumenti e DPI forniti dal datore di lavoro. Deve essere fornito un kit di pronto soccorso. Non sottovalutare ustioni o ferite.



Una batteria agli ioni di litio a bassa tensione (LV) può essere collegata al sistema FVD-AC all'ingresso BAT, che funge da elemento di stoccaggio per l'energia in eccesso prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Il sistema FVD-AC può essere collegato alla rete di distribuzione solo nei paesi per i quali il sistema è certificato.



L'inverter FVD-AC è dotato di un contatto di messa a terra esterno che deve essere collegato al conduttore di protezione in aggiunta alla connessione di terra predisposta dalla morsettiera GRID per il collegamento alla rete pubblica AC.



Una scossa elettrica può essere fatale. Evitare di toccare parti interne o esterne normalmente in tensione mentre il sistema è acceso.



I cavi e i collegamenti devono essere sempre fissati, in buone condizioni, isolati e opportunamente dimensionati.



L'apparecchiatura contiene condensatori che immagazzinano elettricità statica, che potrebbe produrre pericolose scariche elettriche. Assicurarsi che i dispositivi abbiano scaricato la loro energia prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchiatura.



Durante l'installazione, assicurarsi che l'inverter sia spento.



Non montare il sistema FVD-AC sopra o sotto materiali da costruzione infiammabili. Non installare il sistema FVD-AC in aree in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili. Non installare il sistema FVD-AC in aree soggette a rischio di esplosione.





Il FVD-AC non è dotato di specifici strumenti di sollevamento. Non sottovalutare il peso, controllare le caratteristiche tecniche. Non spostare o fermare il carico sospeso sopra persone o cose. Non lasciarlo cadere o posare con troppa forza.



Per evitare il rischio di scosse elettriche o altre lesioni, verificare che non vi siano linee elettriche o idrauliche nelle pareti prima di forare i fori di montaggio del FVD-AC. Si prega di notare che il tipo appropriato di tappi e viti di plastica deve essere selezionato da un installatore qualificato.



ATTENZIONE - INSTALLAZIONE



Connessione batteria

Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore principale della linea AC esterna sia scollegato e che gli interruttori del circuito AC GRID ed AC OUT siano scollegati

Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore della linea DC sia spento.

Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore AC BYPASS sia in posizione "1". I conduttori dei pannelli solari sono sempre in tensione

Prima di iniziare le operazioni di allacciamento assicurarsi che i cavi batteria siano sconnessi dalla batteria stessa e che i poli siano isolati al fine di evitare cortocircuiti.



Connessioni rete AC e carichi domestici

Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore principale della linea AC esterna sia scollegato e che gli interruttori del circuito AC GRID ed AC OUT siano scollegati.

Prima di iniziare le operazioni di connessione, assicurarsi che l'interruttore AC BYPASS sia in posizione "1".

ATTENZIONE - FUNZIONAMENTO



Tutti i controlli del sistema FVD-AC devono essere eseguiti esclusivamente attraverso l'interfaccia utente ufficiale del sistema FVD-AC nel modo indicato dall'installatore qualificato garantendo che il sistema sia in modalità di funzionamento nominale. Qualsiasi incapacità di farlo porterà all'uso improprio del prodotto, al suo danno, malfunzionamento e a una potenziale lesione della persona.

ATTENZIONE – MANUTENZIONE e DISINSTALLAZIONE



La riparazione o la sostituzione di parti del sistema da parte di personale non qualificato invaliderà immediatamente la garanzia del prodotto. Devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali o approvati da LeditSUN. L'utilizzo di pezzi di ricambio non originali o di pezzi di ricambio non approvati da LeditSUN invaliderà immediatamente la garanzia del prodotto. Sostituire immediatamente i componenti che non appaiono in perfette condizioni.



Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o disinstallazione, assicurarsi che il sistema sia stato spento e che l'interruttore principale esterno della linea AC sia stato disattivato.



Attendere almeno 10 minuti prima di rimuovere il sistema FVD-AC dalla parete. L'involucro dell'inverter potrebbe surriscaldarsi durante il suo funzionamento e causare ustioni a contatto.



Non eseguire altre operazioni sull'inverter per almeno 10 minuti. L'inverter contiene condensatori che necessitano di un tempo minimo per la



Non scollegare mai i connettori AC o DC collegati al sistema FVD-AC prima di aver scollegato gli interruttori di protezione (esterni e interni). Qualsiasi disconnessione dei connettori durante il funzionamento può generare archi elettrici.



È assolutamente vietato aprire il sistema FVD-AC tranne che come previsto in questo manuale.



Il sistema FVD-AC non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica. Se l'operatore non rispetta quanto descritto, il produttore declina ogni responsabilità.



Le batterie producono elettricità e possono causare scosse elettriche o incendi in caso di cortocircuito o installazione errata.

AVVERTENZE PER LO SMATIMENTO



Per ottemperare alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti elettrici ed elettronici e alla sua attuazione come legge nazionale, le apparecchiature elettriche che hanno raggiunto la fine della loro vita utile e le batterie scaricate devono essere separate dai rifiuti generici e consegnate ai centri autorizzati di raccolta e riciclaggio.

LeditSUN is not responsible for the logistic transportation from the end-user house to the recycling center.

